

地球温暖化対策計画書

1 指定地球温暖化対策事業者の概要

(1) 指定地球温暖化対策事業者及び特定テナント等事業者の氏名

指定地球温暖化対策事業者 又は特定テナント等事業者の 別	氏名（法人にあつては名称）
指定地球温暖化対策事業者	国立研究開発法人科学技術振興機構

(2) 指定地球温暖化対策事業所の概要

事業所の名称		日本科学未来館							
事業所の所在地		江東区青海二丁目3番6号							
業種等	事業の業種	分類番号	082	0_教育_学習支援業		その他の教育, 学習支援業			
		産業分類名	その他の教育, 学習支援業						
	事業所の種類	用途別内訳	主たる用途	教育					
			建物の延べ面積 (熱供給事業所にあつては熱供給先面積)	前年度末	40,744.03	m ²	基準年度	40,589.74	m ²
			事務所	前年度末	3,185.45	m ²	基準年度	3,185.45	m ²
			情報通信	前年度末		m ²	基準年度		m ²
			放送局	前年度末		m ²	基準年度		m ²
			商業	前年度末		m ²	基準年度		m ²
			宿泊	前年度末		m ²	基準年度		m ²
			教育	前年度末	22,210.81	m ²	基準年度	22,210.81	m ²
			医療	前年度末		m ²	基準年度		m ²
			文化	前年度末		m ²	基準年度		m ²
物流	前年度末			m ²	基準年度		m ²		
駐車場	前年度末	5,737.84	m ²	基準年度	5,737.84	m ²			
工場その他上記以外	前年度末	9,609.93	m ²	基準年度	9,455.64	m ²			
事業の概要		最先端科学に自分自身で触れ、楽しむことができる参加体験型の展示や科学者、技術者、科学コミュニケーター、ボランティアとの交流を通して、科学をもっと身近に感じてもらう、全ての人に開かれたサイエンスミュージアム。							
敷地面積		19,635.65					m ²		

(3) 担当部署

計画の 担当部署	名称	事業部 運営管理課
	電話番号等	03-3570-9213
公表の 担当部署	名称	事業部 運営管理課
	電話番号等	03-3570-9213

(4) 地球温暖化対策計画書の公表方法

公表方法	ホームページで公表	アドレス:	http://www.miraikan.jst.go.jp
	窓 口 で 閲 覧	閲覧場所:	
		所在地:	
		閲覧可能時間	
	冊 子	冊子名:	
		入手方法:	
そ の 他	アドレス:		

(5) 指定年度等

指定地球温暖化対策事業所	2009	年度	事業所の使用開始年月日	2001	年	4	月	1	日
特定地球温暖化対策事業所	2009	年度							


2 地球温暖化の対策の推進に関する基本方針

地域冷暖房を使用している「事業所」としての削減義務を維持していくことを目標とする。

- 第一段階として、
 - ①空調機の熱負荷の削減
 - ②照明、熱源用電力の削減
 - ③冷温水使用量の削減を図る。
- 第二段階として、高効率機器への更新、水道使用量の削減を図る。
- 第三段階として、太陽光発電、風力発電等、環境負荷が少ない自然エネルギーを積極的に取り入れる。

再エネの導入・利用に関する取組みについて：
再エネの導入及び利用については、現在、検討中。

3 地球温暖化の対策の推進体制

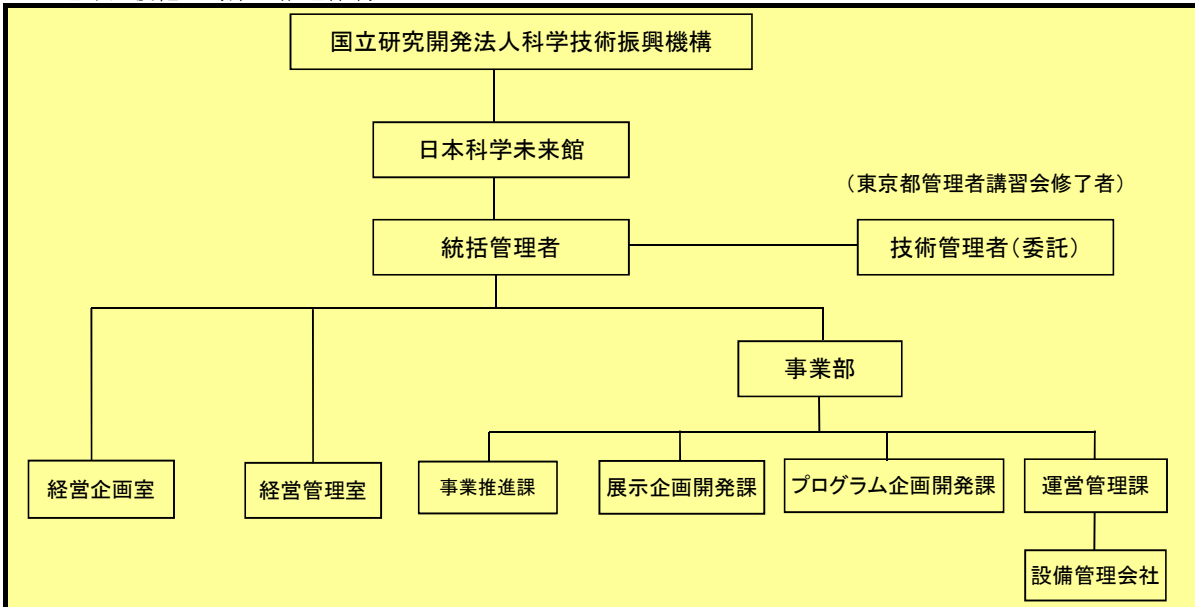

4 温室効果ガス排出量の削減目標（自動車に係るものを除く。）

(1) 現在の削減計画期間の削減目標

計画期間	2020 年度から 2024 年度まで			
削減目標	特定温室効果ガス	冷暖房熱源を地域熱供給から受けているので、総量削減義務以上の削減をめざす。 具体的には、2008年度より実施している省エネ対策の成果を確認しながら進めていく。		
	特定温室効果ガス以外の温室効果ガス	当事業所から排出される特定温室効果ガス以外のガス（その他ガス）は、水道の使用及び下水道への排水が主体となっているので、節水を行なう方法によりその他ガスを削減する。 2019年度に、トイレの衛生器具の新規更新を実施しました。洗浄水を削減する事で、削減目標を達成します。		
削減義務の概要	基準排出量	5,867 t（二酸化炭素換算）/年	削減義務率の区分	I-2
	排出上限量（削減義務期間合計）	24,935 t（二酸化炭素換算）	平均削減義務率	15%

(2) 次の削減計画期間以降の削減目標

計画期間	2025 年度から 2029 年度まで	
削減目標	特定温室効果ガス	設備も更新目安の15年を経過し、機器効率が低下してきている。 20年目を迎えて、高効率機器への更新を中長期計画を立てて行なっていく。
	特定温室効果ガス以外の温室効果ガス	その他のガスは、水道水、再生水、下水道が主体の為に節水を行なう方法を考えていく。 配管の老朽化に伴い、漏水等による使用量の増加が無い様に、配管の更新等を考えていく。

5 温室効果ガス排出量（自動車に係るものを除く。）

(1) 温室効果ガス排出量の推移

単位：t（二酸化炭素換算）

	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
特定温室効果ガス （エネルギー起源CO ₂ ）	3,457	3,354	3,597	3,475	3,203
その他ガス	非エネルギー起源 二酸化炭素（CO ₂ ）				
	メタン （CH ₄ ）				
	一酸化二窒素 （N ₂ O）				
	ハイドロフルオロカーボン （HFC）				
	パーフルオロカーボン （PFC）				
	六ふっ化いおう （SF ₆ ）				
	三ふっ化窒素 （NF ₃ ）				
	上水・下水	17	16	20	19
合計	3,474	3,370	3,617	3,494	3,218

(2) 建物の延べ面積当たりの特定温室効果ガス年度排出量の状況

単位：kg（二酸化炭素換算）/㎡・年

	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
延べ面積当たり 特定温室効果ガス 年度排出量	84.8	82.3	88.3	85.3	78.6

6 総量削減義務に係る状況（特定地球温暖化対策事業所に該当する場合のみ記載）

(1) 基準排出量の算定方法

<input checked="" type="radio"/> 過去の実績排出量の平均値	基準年度：（ 2002年度、2003年度、2004年度 ）
<input type="radio"/> 排出標準原単位を用いる方法	
<input type="radio"/> その他	算定方法：（ ）

(2) 基準排出量の変更

	前削減計画期間	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
変更年度						

(3) 削減義務率の区分

削減義務率の区分	I - 2
----------	-------

(4) 削減義務期間

2015 年度から 2019 年度まで

(5) 優良特定地球温暖化対策事業所の認定

	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
特に優れた事業所への認定					
極めて優れた事業所への認定					

(6) 年度ごとの状況

単位：t（二酸化炭素換算）

		2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	削減義務期間合計
決定及び予定の量	基準排出量 (A)	5,867	5,867	5,867	5,867	5,867	29,335
	削減義務率 (B)	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	
	排出上限量 (C = Σ A - D)						24,935
	削減義務量 (D = Σ (A × B))						4,400
実績	特定温室効果ガス排出量 (E)	3,457	3,354	3,597	3,475	3,203	17,086
	排出削減量 (F = A - E)	2,410	2,513	2,270	2,392	2,664	12,249

(7) 前年度と比較したときの特定温室効果ガスの排出量に係る増減要因の分析

増減要因	<input type="checkbox"/> 削減対策	<input type="checkbox"/> 床面積の増減	<input type="checkbox"/> 用途変更
	<input type="checkbox"/> 設備の増減	<input checked="" type="checkbox"/> その他	
具体的な増減要因	<p>① 新型コロナウイルス拡大による政府緊急事態宣言を受け、2月28日から6月2日までの間、館全体を休館とした。</p> <p>② 新型コロナウイルスの流行並びに休館により、来館者数が減少したため、開館時の設備稼働時間が減少した。</p> <p>③ 館内各所で照明のLED化を実施した。</p> <p>④ 2019年度にトイレ等衛生器具更新工事を実施し、洗浄水量の少ない器具導入により、水道使用量の削減を実施した。</p>		

7 温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）

対策 No	対策の区分		対策の名称	実施時期	備考
	区分 番号	区分名称			
			【特定温室効果ガス排出量の削減の計画及び実施の状況】		
1	120800	12_熱蓄槽の管理	温蓄熱槽の使用停止。	2008年度より実施	温水ピーク対策用の機器であるが、使用されていない為に停止。
2	130200	13_空気調和設備の効率管理	空調機の温度設定変更。	2008年度より実施	外気冷房制御の見直しも含む。
3	130100	13_空気調和の管理	空調機の運転時間の短縮。	2008年度より実施	
4	130200	13_空気調和設備の効率管理	高効率空調機への更新。	2020年度以降の計画	
5	130300	13_換気設備の運転管理	駐車場排風機の停止。	2009年度より実施	
6	140100	14_給湯設備の管理	電気温水器の運転停止及び運転時間短縮。	2010年度より実施	
7	150200	15_照明設備の運用管理	照明スケジュールの変更及び不要照明の消灯。	2007年度より実施	2008年度にスケジュール変更の見直しを実施。（点灯時間を短縮。）
8	150200	15_照明設備の運用管理	3, 5階展示エリアのバックヤード照明の一部消灯。	2012年度より実施	
9	150200	15_照明設備の運用管理	ハロゲンランプ及び蛍光灯のLED化。	2015年度より継続 実施中	居室部分：研究棟の蛍光灯をLEDに更新計画中。 共用部分：ハロゲンランプ及び蛍光灯をLEDに更新計画中。
10	150200	15_照明設備の運用管理	共用廊下のLED化及び階段室の減光。	2015年度に実施	共用廊下：LED化及び一部人感センサーの取付け。 階段室：人感センサー取付けによる減光。
11	150200	15_照明設備の運用管理	1, 3, 5階展示エリアの基本照明のLED化。	2016年度に実施	展示エリア及びエレベーターホールをLEDに更新。
12	150200	15_照明設備の運用管理	高輝度誘導灯のLED化。	2016年度に実施	高輝度誘導灯を全館LEDに更新。
13	150200	15_照明設備の運用管理	各階電気室、機械室、メンテナンススペースの蛍光灯をLED化。	2020年度より実施	
14	150200	15_照明設備の運用管理	役員室の蛍光灯をLED化。	2020年度より実施	
15	160200	16_建物の省エネルギー	ガラス壁面に遮光フィルムを貼付け。	2024年度以降の計画	ガラス壁面からの太陽光輻射熱を遮断する。
16					

7 温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）

対策 No	対策の区分		対策の名称	実施時期	備考
	区分 番号	区分名称			
17					
18					
19					
20					
		(再生可能エネルギーの設備導入及び利用の状況)			
71					
72					
73					
		【その他ガス排出量の削減の計画及び実施の状況（その他ガス削減量を特定温室効果ガスの削減義務に充当する場合のみ記載）】			
81					
82					
83					
		【排出量取引の計画及び実施の状況】			
91					
92					
93					

8 事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価（自動車に係るものを除く。）

1. 電気使用量の減少

- ①来館者数の減少により、照明の点灯時間の短縮及び不要照明の消灯を行ない、電気使用量が減少しています。
- ②6階研究施設の空調を24時間運転していましたが、運用変更により運転時間が短くなりました。また、照明器具もHF型の器具からLED器具に変更をしました。これにより、電気使用量が減少しています。
- ③全館トイレの照明器具をLED器具に変更したことで、電気使用量が減少しました。今年度も照明器具のLED化を図っていきたいと思います。

2. 冷水使用量の減少

- ①来館者数の減少により、空調機の運転時間も短くなった為、冷水使用量が減少しました。導入側の吹抜け部分の熱負荷が大きい為、何らかの対策を講じていきたいと思います。また、新型コロナウイルスにより各所換気を実施している為、今後冷水負荷の増加が考えられます。夏場の空調方法について対策を考えていきたいと思います。

3. その他ガスの減少

- ①来館者数の減少により、再生水の使用量が減少しています。
- ②2019年10月から2020年03月にかけて、各階のトイレのリニューアルを実施しました。大便器等の1回当りの使用量が減少した為に、再生水の使用量が減少しています。今後も維持していきたいと思います。

再エネの導入・利用に関する取組みについて：

再エネ設備の導入並びに利用に関しては、現在、検討中。